

PLANTA BAJA

EDIFICIO B, PLANTA BAJA


SIMBOLO	CÓDIGO ID.	DENOMINACION	UNIDADES
	IEA-001	Luminaria autonoma de emergencia, de superficie, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	–
	IEA-002	Luminaria autonoma de señalización, de superficie, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	–
	IEA-003	Luminaria autonoma de emergencia, de empotrar, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	15
	IEA-004	Luminaria autonoma de señalización, de empotrar, Marca DAISALUX, Serie Hydra, IP 423, con lampara fluorescente de tipo lineal de 8 W.	12
	IEA-008	Downlight para empotrar, Marca LLEDO, ref. 3649028840008M. mod. OB3840 IRIS 160 PLUS, LED 840 27W, N/R (1980 lm; 27W.; 1xLED840 – 27 W / IRIS 160).	33
LED 4		Luminaria para líneas contínuas de LED empotrar, Marca LLEDO ref.2967068400088 mod ICE LINE 12–LED 12LED480–84w, Longitud 2,40 mts. (5234lm; 84w.; Long:2,40m)	13
LED 3		Luminaria para líneas contínuas de LED empotrar, Marca LLEDO ref.2967068400058 mod ICE LINE 12–LED 12LED480–53w, Longitud 1,80 mts. (4187lm; 53w.; Long:1,80m)	20
	IEA-014	Piloto de balizado permanente de escalera con fuente centralizada, Marca DISANO, modelo 1622 STARLED + hemp. halógeno ALO 10/20 W – 12 V, cod. 5300890–00	12
	IEM-001	Mecanismo pulsador luminoso 10 A ~ 250 V, Marca SIMON serie 27, color blanco, ref. mecanismo 27659–65 + placa 27601–65 + placa intermedia 27900–32 + marco embellecedor 27950–31. Colocación horizontal dimensiones 90 x 80 mm.	4
	IEM-002	Mecanismo pulsador luminoso 10 A ~ 250 V, Marca SIMON serie 27, color blanco, ref. mecanismo (2) 27659–65 + placa 27620–65 + placa intermedia (2) 27900–32 + marco embellecedor 27950–32. Colocación h/v. Dimensiones 161 x 80 mm.	10

CIRCUITOS	DENOMINACIÓN	LÍNEA	TUBO PROTECCIÓN
	EDIFICIO B, PLANTA BAJA, CUADRO SECUNDARIO CS–B/GEN		
ABB–ADM–1	ALUMBRADO ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–ADM–1E	ALUMBRADO ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–ADM–2	ALUMBRADO ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–DES–1	ALUMBRADO DESPACHOS, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–DES–1E	ALUMBRADO DESPACHOS, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–DES–2	ALUMBRADO DESPACHOS, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–VEST–1	ALUMBRADO VESTÍBULO, CIRCUITO 1	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–VEST–1E	ALUMBRADO VESTÍBULO, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–VEST–2	ALUMBRADO VESTÍBULO, CIRCUITO 2	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–VEST–3	ALUMBRADO VESTÍBULO, CIRCUITO 3	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
AB1–VEST–2E	ALUMBRADO ESCALERA, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–AS	ALUMBRADO ASEOS PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm
ABB–AS–E	ALUMBRADO ASEOS P. BAJA Y P. PRIMERA, EMERGENCIA	2x1,5+TTx1,5 mm2 Cu	ø16 mm

NOTAS:

CIRCUITOS UNIPOLARES CON CABLE DE 450/750 V XLPE, EN LINEAS DERIVADAS.
CIRCUITOS UNIPOLARES CON CABLE DE 0,6/1 kV XLPE, EN LINEAS A SUBCUADROS.



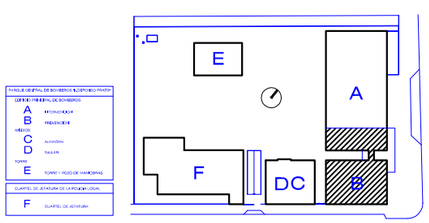

PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PARQUE CENTRAL DE BOMBEROS "ILDEFONSO PRATS" Y CUARTEL DE JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL EN LA AVDA. DEL LOCUTOR VICENTE HIPÓLITO

JAUME GINER ÁLVAREZ, ARQUITECTO/ GABRIEL MANZANARO LÓPEZ, ARQUITECTOS TÉCNICOS / M. RAMOS, ITI/ ALEJANDRO H. LEITE GARCIA, M. ANGEL ARQUES, DELINEANTES/ ESPERANZA MÁRQUEZ CERVANTES, Mª CARMEN CAMPILLO GALLEGO AUX. ADMINISTRATIVOS

INGENIERIA COLABORADORA:

rc s.l Facilities & building engineering projects
Doctor Jiménez Díaz 2, planta 1, puerta 8, San Juan de Alicante / Alicante 03550 rc.fbep@gmail.com 619113537

fdo: MANUEL RAMOS MARIN
Ingeniero Técnico Industrial 1.591
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante

INSTALACION DE IE-BT
EDIFICIO "B" P.B., ALUMBRADO

FECHA: ABRIL 2015 ESCALA 1/100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
OFICINA TECNICA DE INFORMES, VALORACIONES PROYECTOS Y PATRIMONIO
DEPARTAMENTO TECNICO DE EDIFICACION

fdo: JAUME GINER ALVAREZ

IE-06

El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Jaume Giner Alvarez. Su utilización total o parcial así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.